


Centri di raccolta e commercio specializzato Dispositivi d'illuminazione tubolari (> 50 cm) raccolta e trasporto

- I dispositivi d'illuminazione devono essere stoccati al riparo dalle intemperie. Sono valide come protezione dagli agenti atmosferici strutture fisse quali edifici, tetti o container con coperchio. Alla fine della giornata lavorativa il materiale raccolto deve essere protetto dalle intemperie.
- È necessario evitare la rottura delle lampade.
- In caso di qualità scarsa della consegna, il riciclatore ha diritto di addebitare i costi aggiuntivi.

Riconoscere correttamente

- Tutti i dispositivi d'illuminazione tubolari superiori a 50 cm

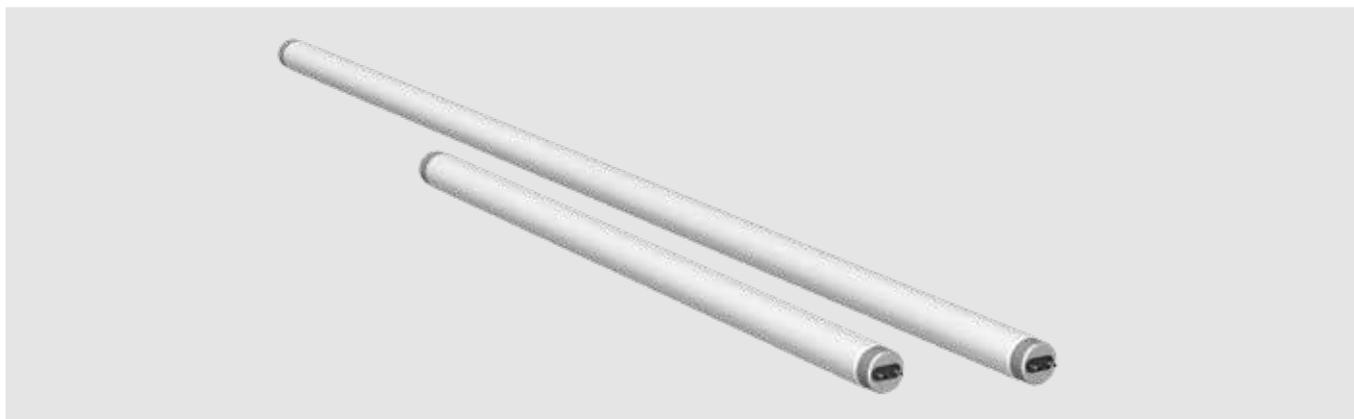

- Non** legare.
- Senza** nastri adesivi.
- Senza** imballaggio.
- Niente** rifiuti.

Classificazione

I dispositivi d'illuminazione sono considerati rifiuti speciali. Si devono evitare danni. È necessario un modulo di accompagnamento. Disponibile su www.veva-online.admin.ch o tramite riciclatore (a pagamento).

Contenitori

Contenitori standard SENS per dispositivi d'illuminazione o in accordo con il riciclatore SENS.

Fissaggio del carico

- I contenitori devono essere riempiti in modo tale che la merce non possa cadere.
- La pellicola interna o il cartone di raccolta devono essere chiusi.

Etichettatura della merce

Il pallet o il cartone di raccolta devono essere etichettati secondo l'ADR.

Trasporto

- Il carico e lo scarico della merce sono di competenza del mittente o del destinatario.
- È richiesta la presenza di personale addetto a carico e scarico.

Quantità di ritiro minima

- Un pallet a montanti con pellicola interna
- Quattro cartoni di raccolta
- Insieme agli altri apparecchi elettrici usati SENS


Contatto

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00
info@eRecycling.ch

www.eRecycling.ch

Contenitori accettati

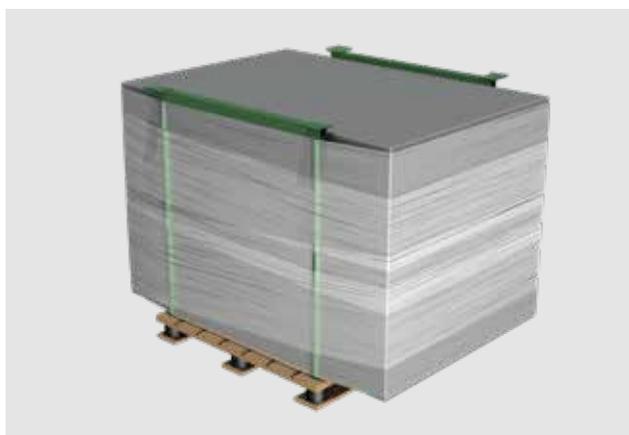

Qualità della consegna non accettata

